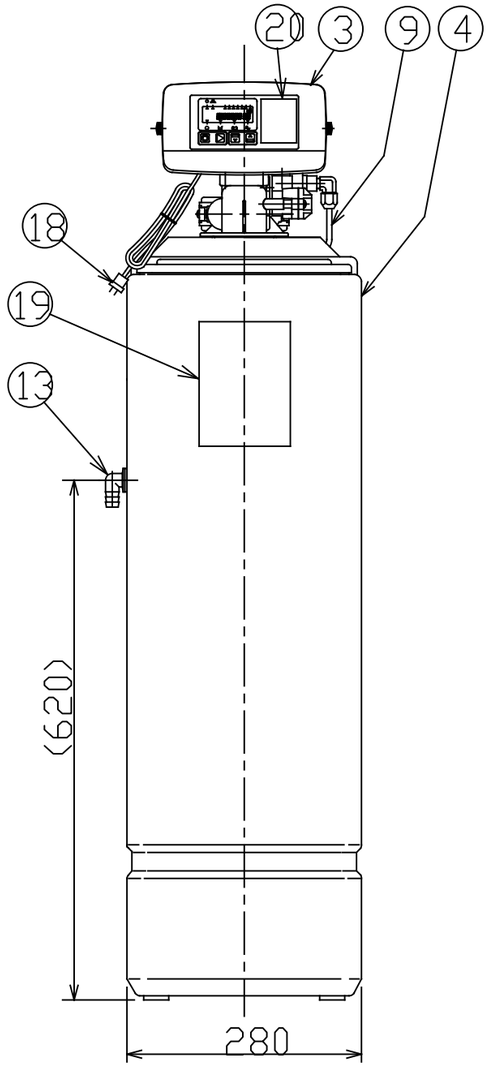

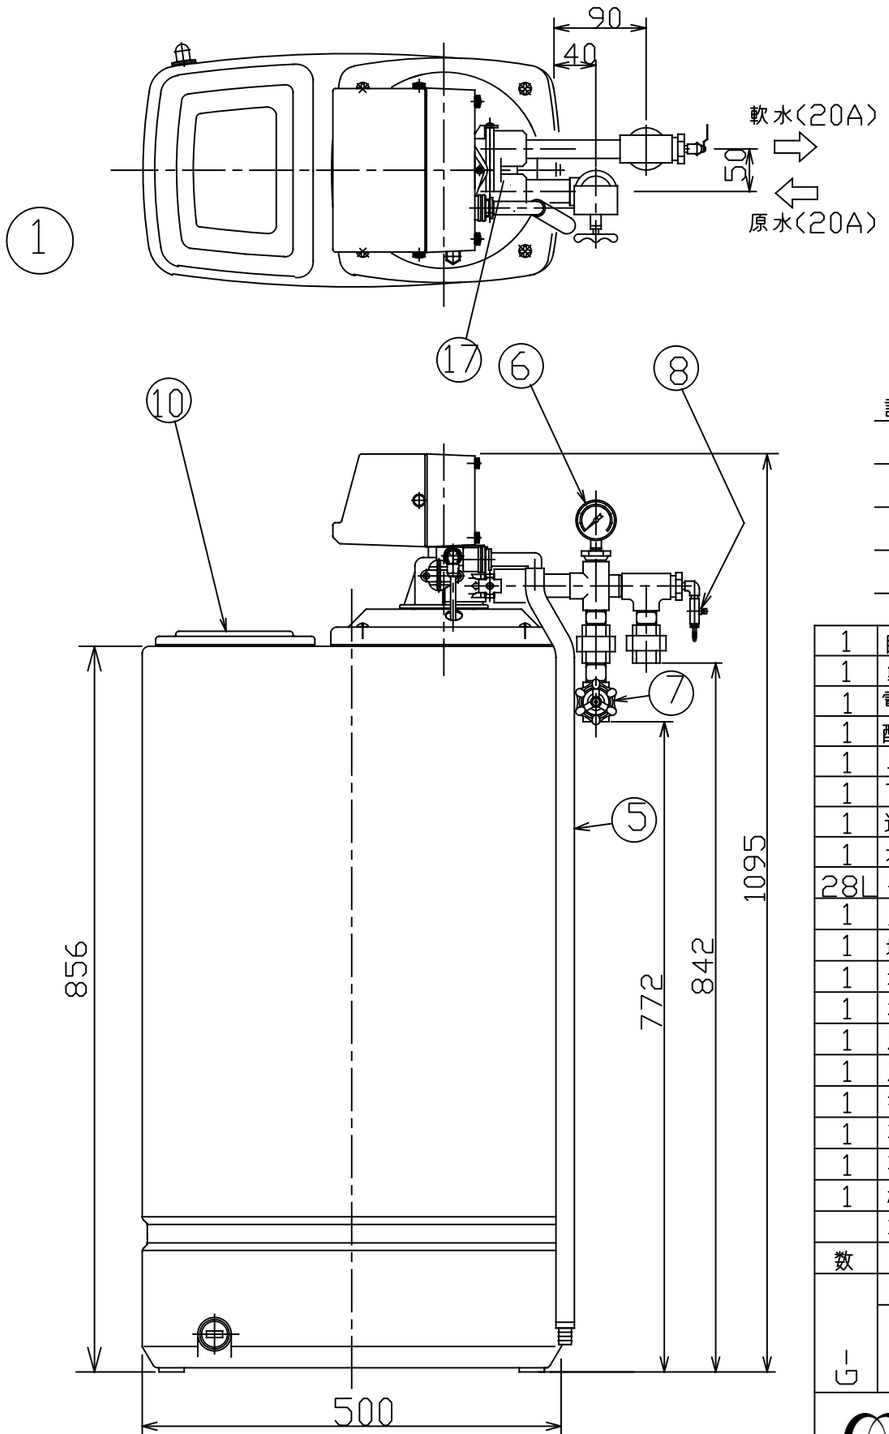

記1.配管は、別刷「付属配管組付要領書」に従って組付けて下さい。
2.記載寸法は概略寸法を示してありますので参考値として下さい。
3.本体及び配管部は60℃の高温となりますので、必ず断熱材等で囲い、万一人が触れても火傷しないように施工して下さい。
4.配管はステンレス製を使用しています。

数	品名	項番	材質	図番	重量
1	目隠しシール	20		シール	
1	製品銘版	19		シール	
1	電源コード	18		平行ビニール線 2.7m	
1	配管ロ	17	BC		
1	エアーチャッキ	16	PVC/ABS	図示せず	
1	下部フィルター	15	耐熱ABS	図示せず	
1	通水管	14	耐熱PVC	図示せず	
1	オーバーフロー継手	13	ABS		
28L	イオン交換樹脂	12	カチオン樹脂	図示せず	
1	上部フィルター	11	耐熱ABS	図示せず	
1	塩投入ロカバー	10	PE		
1	塩水チューブ	9	NY	φ6×φ4	
1	検水バルブ (ボールバルブ)	8	BS	PT1/4	
1	原水バルブ	7	BC	20A	
1	圧力計	6	φ50×0.8MPa×PT1/4		
1	排水ホース	5	ブレードホース	φ15×φ20-1m	
1	再生タンク	4	PE		
1	再生バルブ&タイマ	3	AC100V		
1	樹脂タンク	2	FRP	図示せず	
	軟水器組立	1			

G-1	承認	製図	検図	検図	図名	全自動軟水器	尺度
						RP-28DH型(60℃以下) (20ASUS配管、配管ロBC仕様) 外形図	

KURITA クリタック株式会社

図番 SF-36307

改訂 a b c d